

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«КИЇВВОДОКАНАЛ»**

01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька,1а, тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua
р/р 2600930998101 код ЄДРПОУ: 03327664 в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749

№12609 від 29.05.2017

Дійсні два роки

Обслуговуючому кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Нагірна 18/16"

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 12609
(замість ТУ - 9756 від 18.01.2011)
на каналізування об'єкта**

1. Адреса: вул. Нагірна, 18/16

2. Назва: "Коригування проекту розпочатого будівництвом житлового будинку"

3. Стічні води в кількості 147,08 м3/добу, 5,7 л/сек., в т.ч. додатково м3/добу, (в т.ч. господарчо-побутових 147,08 (в т.ч. від вбуд.прим. - 2,52) м3/добу; виробничих – м3/добу) від даного об'єкту можливо підключити: до каналізаційної мережі Д=200мм по вул.Тропініна або Д=200мм по вул.Нагірній.

Виконати перекладання каналізаційної мережі по вул.Тропініна від місця підключення об'єкта до каналізаційної мережі Д=400мм по Кмитовому Яру з переключенням існуючих абонентів до новозбудованої мережі.

4. Дозвіл на каналізування об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації каналізаційного господарства.

5. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі.

6. При наявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об'єкту в експлуатацію отримати дозвіл на скид їх до міської каналізації в Управлінні екологічного нагляду ПрАТ,„АК“Київводоканал”.

7. Стічні води підприємств перед скиданням в міську каналізацію повинні за своїм складом відповідати вимогам “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”*.

8. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках встановити уловлювачі жиру (для об'єктів громадського харчування, харчової промисловості та інше) відповідно до п.2.4 “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”*.

9. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію встановити контрольний колодезь відповідно до п.6.1.1 “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м.Києва”*.

10. Проект каналізування виконати згідно з вимогами ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» з урахуванням діючої системи каналізування.

11. Діаметр вуличних мереж каналізації розрахувати на пропуск стічних вод згідно з Генеральним планом розвитку м. Києва.

12. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПрАТ,„АК“Київводоканал”.

13. Обсяг водовідведення об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПрАТ «АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водовідведення, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

14. Проектну документацію на стадії "Р", або "РД" в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПрАТ „АК“Київводоканал” за адресою: вул.Лейпцизька,1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПрАТ „АК“Київводоканал”.

* «Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва», затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). від 12.10.2011 № 1879.

15. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом, з кришками із логотипом ПрАТ „АК“Київводоканал” та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

16. Скидання стічних вод дозволяється споживачу тільки після укладання договору з Розрахунковим департаментом ПрАТ „АК“Київводоканал” (вул. Електротехнічна,16).

Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.

Голова правління-генеральний директор

Д.Новицький

Заступник генерального директора з технічних питань та перспективного розвитку

В.Бінд

Заступник генерального директора – директор Департаменту експлуатації каналізаційного господарства

М. Кислий

Директор Розрахункового департаменту

В.Люлін

Начальник Управління видачі ТУ та розгляду проектної документації

О.Непочатов

Заступник начальника Управління видачі ТУ та розгляду проектної документації

В.Баранік

серія ТУ № 007509



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«КИЇВВОДОКАНАЛ»**

01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька, 1а, тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua
р/р 2600930998101 код ЄДРПОУ: 03327664 в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749

№12590 від 29.05.2017

Дійсні два роки

Обслуговуючому кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Нагірна 18/16"

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 12590
(замість ТУ - 9564 від 18.01.2011)
на водопостачання об'єкта**


1. Адреса: вул. Нагірна, 18/16
2. Назва: "Коригування проекту розпочатого будівництвом житлового будинку"
3. Кількість води **148,03** м3/добу, **4,1** л/сек, додатково м3/добу, в т.ч.: на господарчо-побутові потреби **147,08** (в т.ч.на вбуд.прим. - **2,52**) м3/добу, на виробничі потреби м3/добу, на полив **0,95** м3/добу.
4. На пожежогасіння: внутрішнє **10,0** л/сек., зовнішнє **15,0** л/сек., автоматичне **16,0** л/сек.
5. Водопостачання та пожежогасіння об'єкта може бути забезпечено: з водопровідної мережі по вул.Нагірній при умові її перекладання на Д=300мм від вул.Тропініна до вводу на будинки №20 та №22 по вул.Нагірній з переключенням існуючих абонентів до новозбудованої мережі.
Виконати переключення існуючих абонентів:
- будинки №№17, 19, 23 по вул.Нагірній - з мережі Д=100мм до мережі Д=300мм, по вул.Нагірній;
- будинок 13/2 - до водопровідної мережі Д=150мм по вул.Нагірній.
Виконати ліквідацію мережі Д=100мм по вул.Нагірній, до якої були підключені вищезазначені будинки.
На вводі на об'єкт влаштувати регулятор тиску води.
6. Тиск в місці підключення від **3,0** до **5,0** атм.
7. Дозвіл на водопостачання об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації водопровідного господарства.
8. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської водопровідної мережі.
9. Підключення на відпуск води споживачу ПрАТ „АК“Київводоканал” дозволяє тільки після установки водолічильника та укладання договору з Розрахунковим департаментом ПрАТ „АК“Київводоканал” (вул. Електротехнічна,16).
10. Розміщення вузлів обліку спожитої холодної та гарячої води в житлових будинках виконувати згідно з вимогами ДБН В.2.5 -64: 2012 п.10.8 «Внутрішній водопровід та каналізація, частина 1. Проектування, частина 2. Будівництво». Рекомендовано:
До квартирної обліку
- встановлений прилад обліку води має працювати як засіб обліку не нижче класу «В» та мати гарантований антимагнітний захист;

До ТУ-12590-в
від 29.05.2017

17. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом, з кришками із логотипом ПрАТ „АК «Київводоканал» та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.

Голова правління-генеральний директор


Д.Новицький

Заступник генерального директора
з технічних питань та перспективного
розвитку


В.Бінд

Заступник генерального директора –
директор Департаменту експлуатації
водопровідного господарства


В.Дараган

Директор Розрахункового департаменту


В.Люлін

Начальник Управління видачі ТУ та
розгляду проектної документації


О.Непочатов


Заступник начальника Управління видачі ТУ
та розгляду проектної документації


В.Баранік

ПАТ «АК «Київводоканал»



серія ТУ № 007511

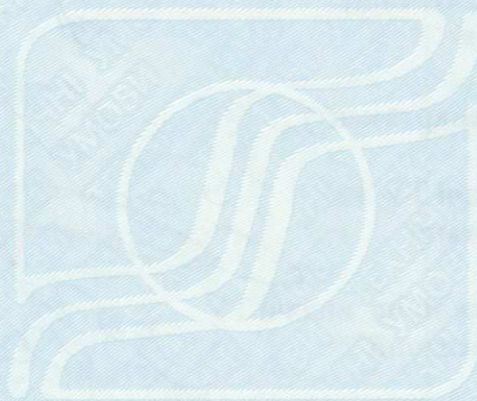

ПАТ «АК «Київводоканал»